


193

Placas em material Fotoluminescente, de acordo com o padrão estabelecido na NBR 13.434-2

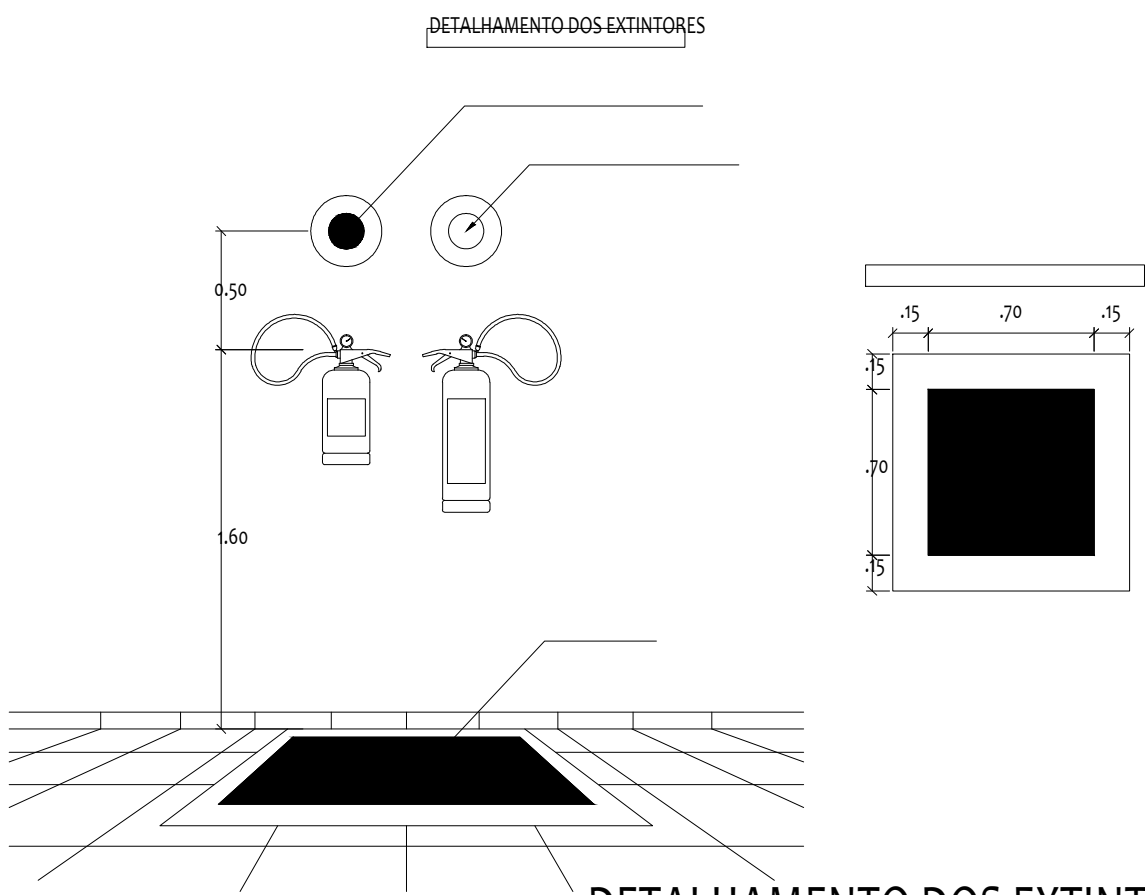

DETALHAMENTO DOS EXTINTORES

ESCALA ____ 1/25

QUADRO DE LEGENDA E DE QUANTIDADES

	quantidade de cada extintor: 02
--	---------------------------------

CAPACIDADE TOTAL DA UBS: 60 pessoas

QUADRO DE LEGENDA E DE QUANTIDADES

PLACA	316 mm	ALTURA DO FUNDO DA PLACA = 2,15m	quantidade de placas: 02
PLACA	190 mm	ALTURA DO FUNDO DA PLACA = 2,15m	quantidade de placas: 01
PLACA	316 mm	(DIREITA) ALTURA DO FUNDO DA PLACA = 2,15m	quantidade de placas: 01
PLACA	316 mm	(ESQUERDA) ALTURA DO FUNDO DA PLACA = 2,15m	quantidade de placas: 01

LEGENDA

	SISTEMA DE ALARME
	Luminária de emergência com bateria autônoma >02h com lâmpada de 09W (n=2, 1.0m)
	Extintor de água pressurizada - 10 L
	Extintor de pó químico seco - 4 Kg
	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

AUTOR: _____

PROJETO:				
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO				
CONTEÚDO:				
PLANTA BAIXA				
PROPRIETÁRIO:				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ				
LOCAL:				
CEDRON				
escala	data	visão	formato	folha
INDICADA			A2+1	01
RESPONSÁVEL TÉCNICO-PROJETO:		CREA:	DESENHO:	DATA
ARQUIVO:				JAN/2022

ESCALA ____ 1/60